

System jest przeznaczony dla hoteli i pensjonatów w których nie będzie stałej recepcji lub recepcja będzie czynna tylko przez kilka godzin dziennie.

Opisane rozwiązanie obniży koszty poprzez redukcję zatrudnienia.

Jak działa samoobsługowy hotel ?

Przez stronę internetową gość rezerwuje i opłaca pobyt.


Otrzymuje jednorazowy kod PIN którym będzie mógł otworzyć drzwi hotelu i wynajęty pokój.

Może przyjechać o dowolnej porze dnia w nocy.


Podstawowe funkcje systemu:

- otwieranie drzwi kodem PIN lub kartą zbliżeniową
- włączanie napięcia po włożeniu karty do holdera na ścianie pokoju
- ograniczenie ogrzewania i wyłączenie klimatyzacji jeżeli w pokoju jest otwarte okno
- jeżeli pokój nie jest wynajęty można przez Internet zmniejszyć ogrzewanie
- przy pomocy programu Hotel_M można zablokować kod PIN lub kartę

Gość kodem PIN otwiera drzwi wejściowe budynku.

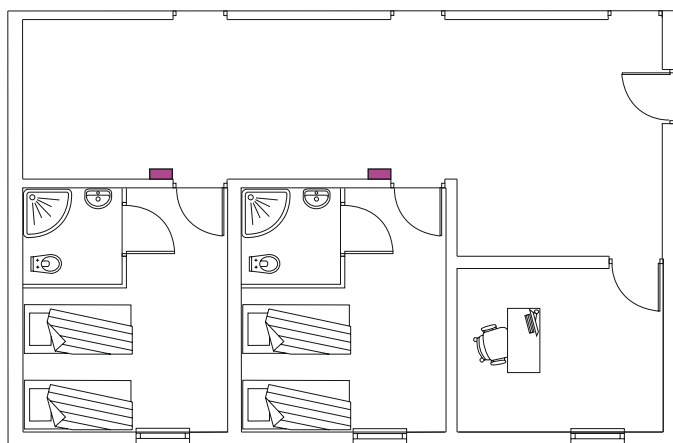

 czytnik kart z klawiaturą




otwieranie kodem PIN

np.


8024 oraz znak #

w przypadku pomyłki *

Takim samym kodem otwiera drzwi pokoju.

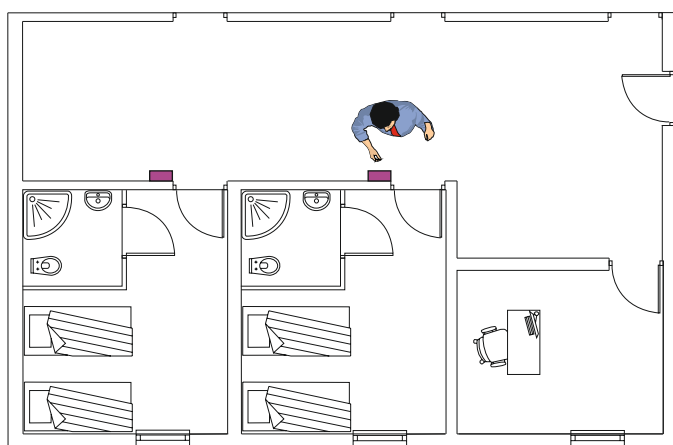

w pokoju jest przygotowana karta, którą w czasie całego pobytu gość będzie otwierał drzwi budynku i wynajętego pokoju



Po zakończeniu pobytu gość powinien pozostawić kartę w pokoju.


Jeżeli zabierze kartę można ją natychmiast zablokować łącząc się z hotelem przez Internet.

"Willa Gusia" w Zakopanem.


Samoobsługowy hotel zarządzany zdalnie z Warszawy.
System zamontowany w 2015 roku.
Obecnie instalacje działają w kilkunastu małych
hotelach na terenie Polski i Niemiec.




Bezobsługowy hotel - pokoje bez automatyki - tylko otwieranie drzwi

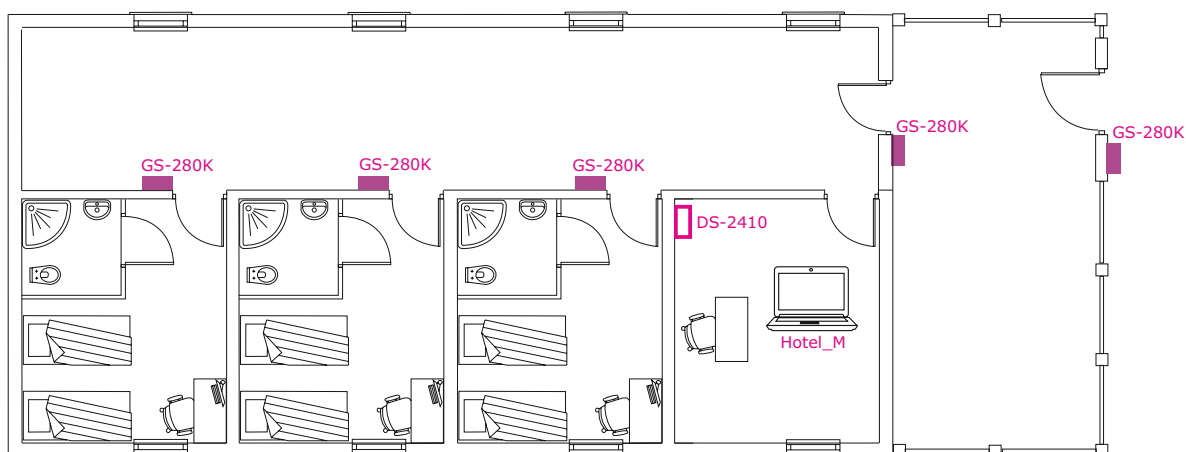

GS-280K



GS-270K



kontroler DS-2410 dla 8 drzwi





Hotel_M




Drzwi muszą mieć zamontowane:


- od zewnątrz nieruchomą gałkę
- od środka klamkę
- wkładkę otwieraną kluczem cofającą zapadkę zamka
- w ościeżnicy elektrozaczep

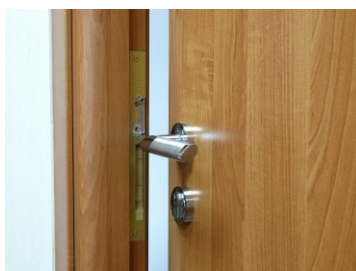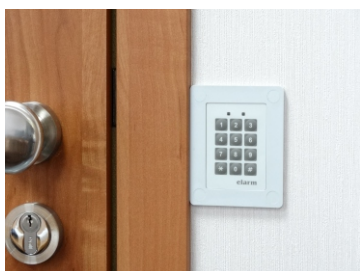


standardowa wersja automatyki

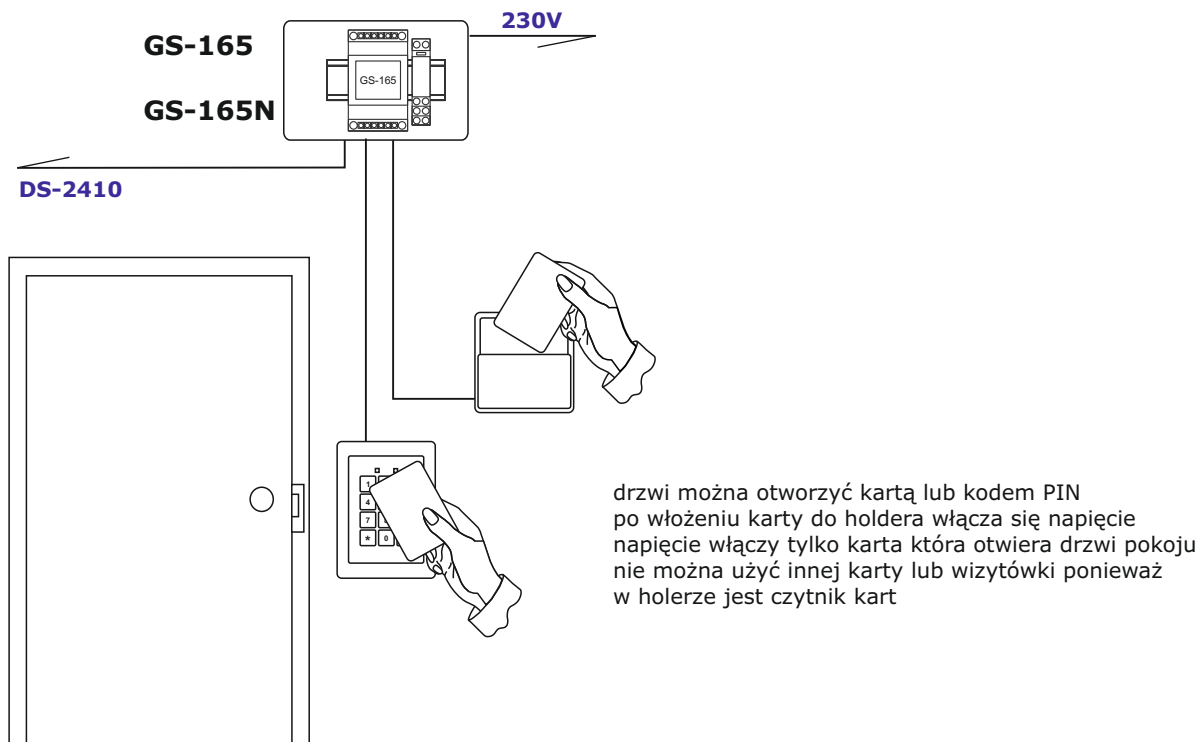

pełna wersja automatyki

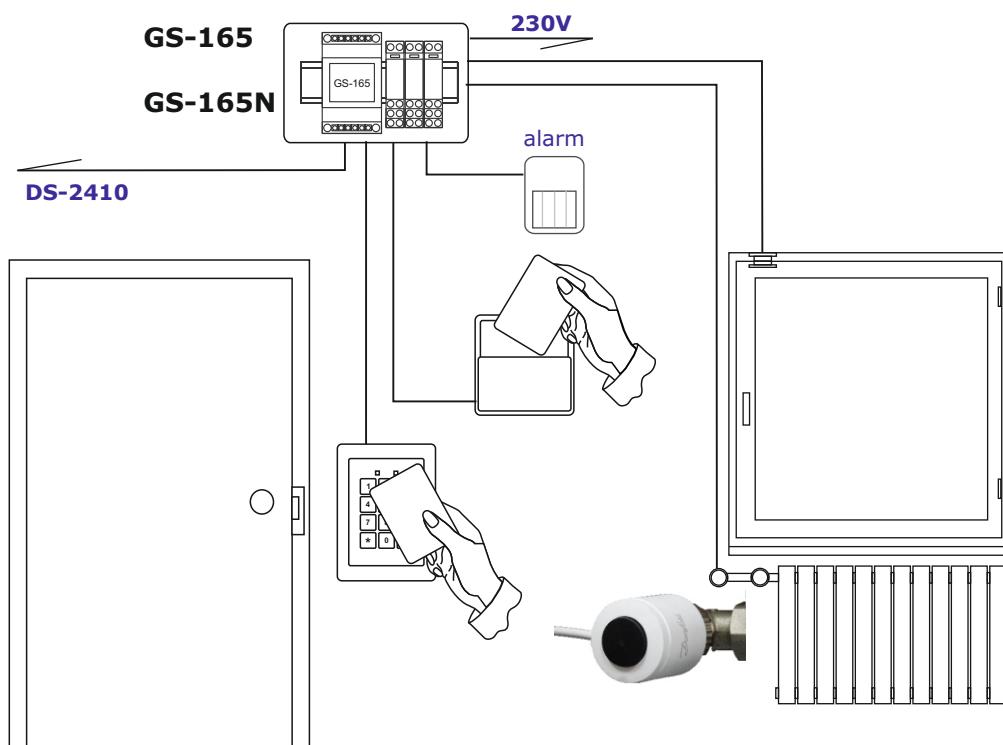

jeżeli w pokoju jest otwarte okno sterownik ograniczy ogrzewanie do 10°C
można zdalnie ograniczyć ogrzewanie jeżeli pokój nie jest wynajęty
alarm w każdym pokoju wyłączany włożeniem karty do holdera

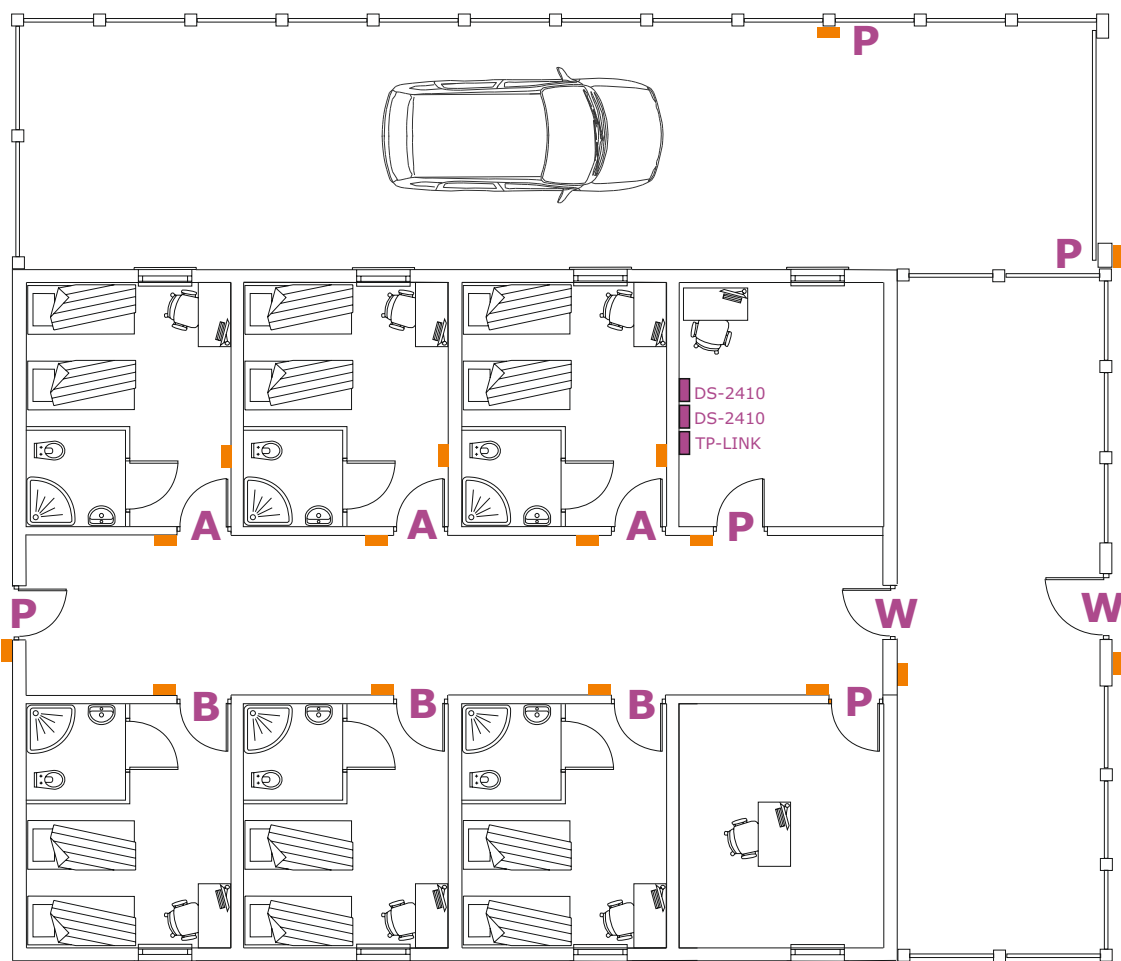

A pokoje z automatyką
 GS-165 - podtynkowy
 GS-165N - natynkowy



B pokoje bez automatyki
 GS-280K - podtynkowy
 GS-270K - natynkowy


W wejście do budynku
 GS-280K - podtynkowy
 GS-270K - natynkowy

P pozostałe przejścia otwierane kartą
 GS-280 - podtynkowy
 GS-270 - natynkowy


Kontroler DS-2410 z zasilaczem 230/12V 2A

Karty personelu mogą otwierać wszystkie przejścia




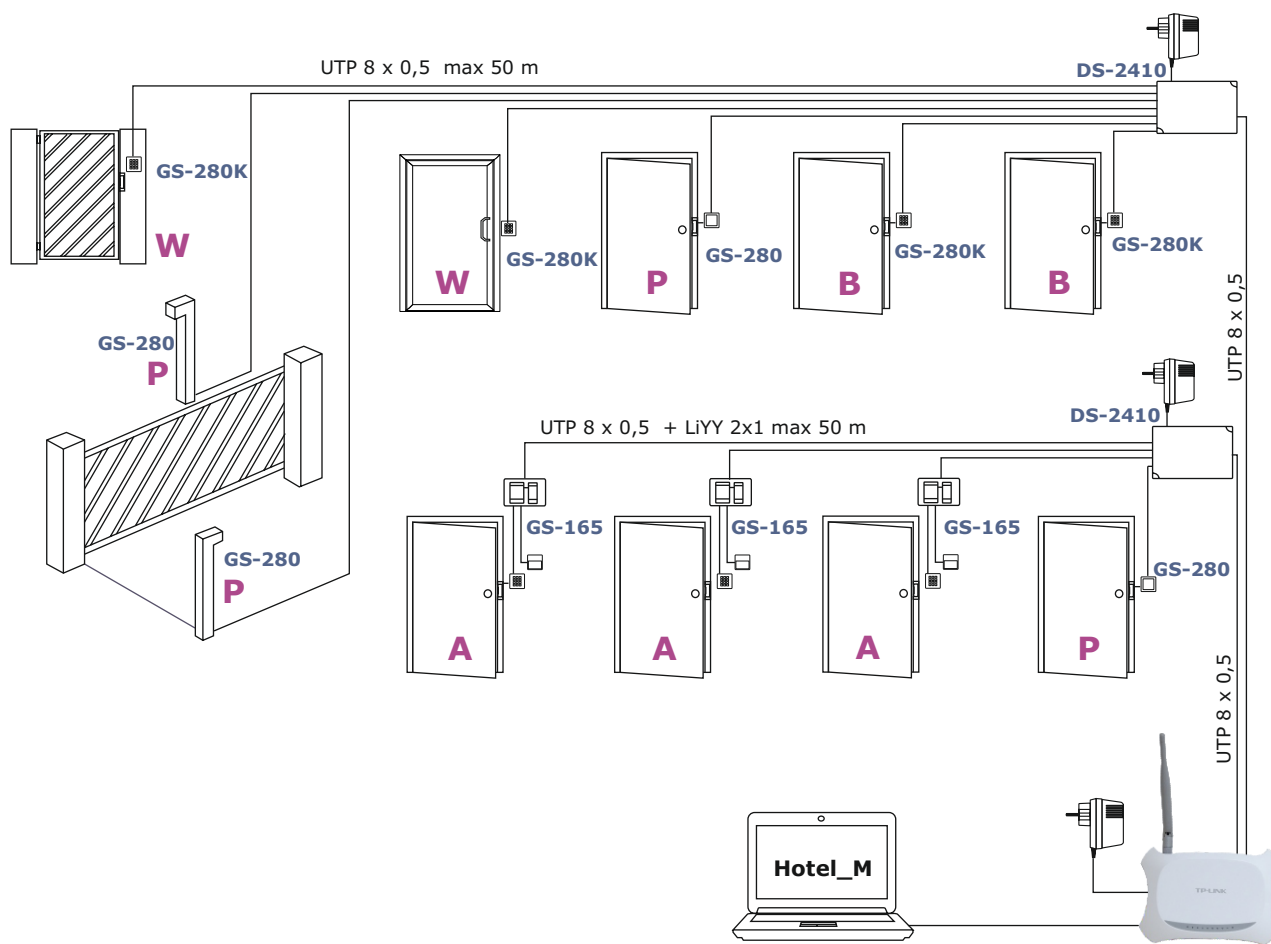

czytniki kart z klawiaturą



GS-280K podtynkowy




GS-270K natynkowy



holder z czujnikiem temperatury
czytniki kart




kontroler DS-2410



GS-280 podtynkowy



GS-270 natynkowy

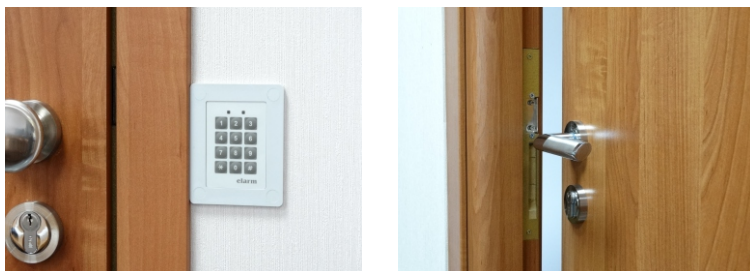

Drzwi muszą mieć zamontowane elektrozaczepy typu NC (zamknięte bez podłączonego napięcia)
Od strony zewnętrznej drzwi powinny mieć zamontowaną gałkę, natomiast od strony wewnętrznej klamkę.
Zapewniona jest możliwość ewakuacji w przypadku pożaru i nie trzeba stosować przycisków ewakuacyjnych.
Zalecamy pozostawienie zamków mechanicznych z wkładką otwieraną kluczem.
W sytuacjach awaryjnych (np. długotrwały brak napięcia 230V) będzie możliwe otwarcie drzwi kluczem.

W drzwiach wejściowych można zainstalować elektrozaczep z przełącznikiem "drzwi otwarte"



Program "Hotel_M" wersja dla systemu Windows



kontroler DS-2410 z zasilaczem

Kontroler DS-2410 z zasilaczem 230/12V
do kontrolera można podłączyć 8 sterowników GS
zasilacz jest wspólny dla wszystkich sterowników

sterownik GS-165 - czytnik podtynkowy



w komplecie:


- moduł sterownika
- czytnik do otwierania pokoju kartą lub kodem PIN
- holder z czytnikiem kart i czujnikiem temperatury
- przekaźnik - odłączanie odbiorników energii

sterownik GS-165N - czytnik natynkowy




w komplecie:

- moduł sterownika
- czytnik do otwierania pokoju kartą lub kodem PIN
- holder z czytnikiem kart i czujnikiem temperatury
- przekaźnik - odłączanie odbiorników energii

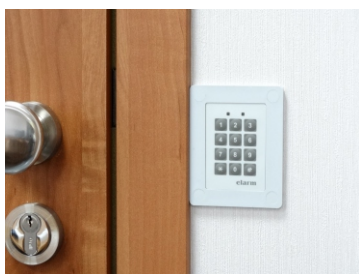

GS-280K - czytnik kart z klawiaturą - podtynkowy

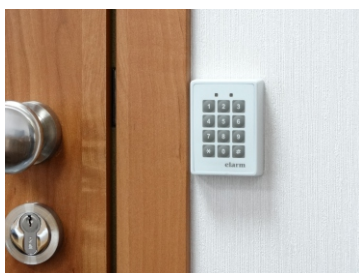

GS-270K - czytnik kart z klawiaturą - natynkowy



GS-280 - czytnik kart podtynkowy




GS-270 - czytnik kart - natynkowy

Elektrozaczep



Elektrozaczep do zamontowania w drzwiach
- Lockpol 1718 12V DC
lub dowolny spełniający następujące parametry:
- normalnie zamknięty - NC
- zasilany napięciem stałym 12V DC
- pobór prądu max 400 mA



Karty zbliżeniowe - białe z wydrukowanym numerem



Przełącznik - wyłączanie ogrzewania, klimatyzacji

router TP-LINK

